


6E 5001.b

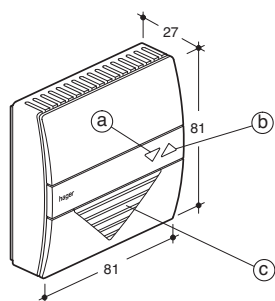

EJ069

le boîtier report EJP EJ069 peut être associé aux relais EJP EJ061 et EJ062

Il permet l'extension des points de signalisation de ces deux relais (maximum 3 boîtiers par relais)

Il signale les périodes :

- de préavis ; pendant 30 minutes avant les heures de pointes : voyant orange (a) et signalisation sonore.

le signal sonore peut être acquitté par appui sur la touche (c)


- d'heures de pointe : voyant rouge (b) pendant toute la durée d'EJP.

Installation


pour ouvrir la trappe :

① saisir la trappe de part et d'autre du boîtier, et tirer horizontalement

② faire basculer la trappe vers le bas

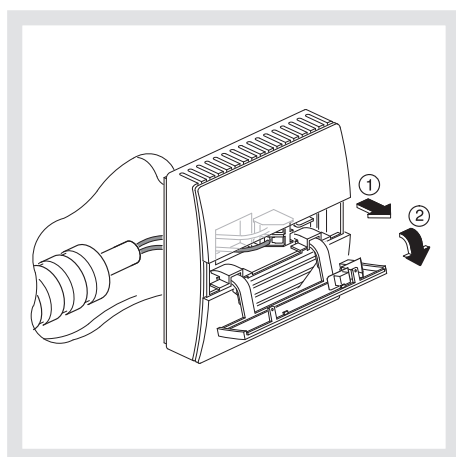

le boîtier report peut être installé en saillie ou sur boîte d'encastrement

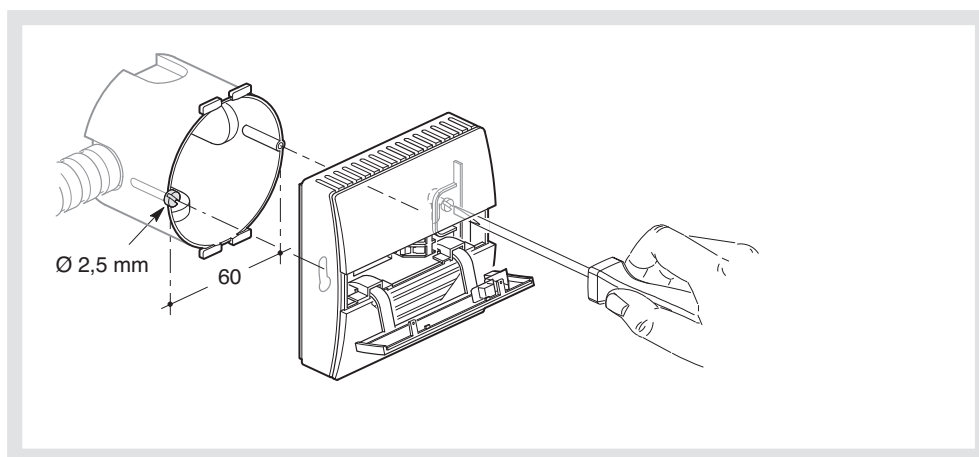


Raccordement

capacité de raccordement du boîtier report :

- souple : 0,3 à 1 mm²
- rigide : 0,3 à 1,5 mm²

liaison boîtier EJP/report de signalisation EJ069 :

- longueur maxi 50 m

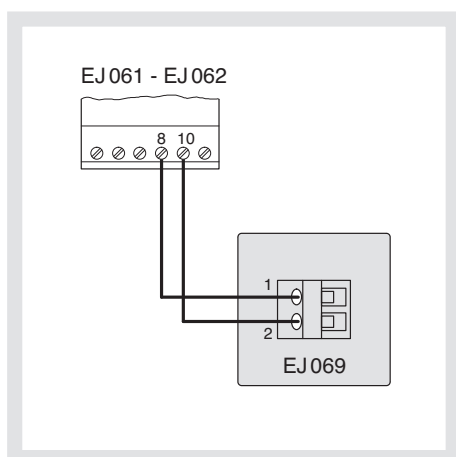

Garantie

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel.
La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si après expertise notre service contrôle qualité ne détecte pas un défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art.
Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront accompagner le produit.