

tebis

Easy

**Comment relier la
sonde de température
d'un gallery avec un
TRM646R**

:hager

Sommaire

Introduction

Identification de la sonde du bouton

Relier la sonde et le Thermostat

Introduction


Comment raccorder en easy la sonde de température d'un appareillage mural galley ou systo avec un module de commande TRM646R.

Les boutons gallery et systo possèdent une sonde de température.

Attention à la mise en œuvre :

- Ne pas installer l'appareillage sur un **mur exposé** au froid ou au chaud.
- Attention aux **courants d'air dans les gaines** qui peuvent influencer la sonde.
- **Ne pas utiliser des boutons à voyant**, les LED et porte étiquette provoquent un écart de température quand ils sont allumés.

Identification de la sonde du bouton.

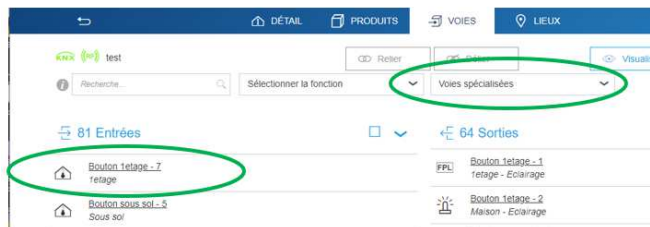


Dans les filtres, sélectionnez « Voies spécialisés » afin de visualiser les sondes.

Relier la sonde et le thermostat



Sélectionné la voie pour préparer le lien,
puis enlever le filtre et repositionnez
« Toutes les voies »

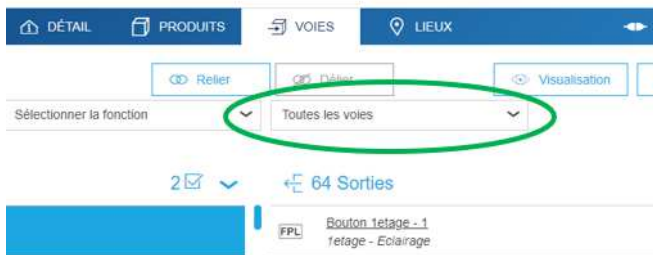


◀ Sommaire

Sélectionnez un des thermostats du TRM646R, ils sont indépendants des sorties qui pilotent les vannes.



Relier, l'entrée sonde sur l'entrée thermostat.



Le lien est réalisé « 2 ».



Relier le thermostat à la sortie vanne du TRM646R.

Sélectionner l'entrée Thermostat coté entrée, sélectionnez la voie du TRM646R ou les vannes de la zone à réguler sont connectées.




Relier



Assistance technique

Si malgré tous les soins que nous apportons à élaborer notre documentation, votre problème n'a pas été résolu, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance technique :



Par mail : assistance.tebis@hager.fr



Par téléphone : [09 69 390 715](tel:0969390715)